MEGMEET

PLC 手持操作终端随机手册

Rev: V1.0.1

B 5

400-666-2163 86 0755-86600500

(+86)0755-86600999

518067

www.megmeet.com

提示

PLC 1
..... 3
1 5
1.1 5
1.2 5
1.3 6
2 7
2.1 U 7
2.2 8
2.3 10
3 12
3.1 12
3.2 PLC 13
3.2.1 13
3.2.2 PLC 14
3.3 15
3.4 16
3.5 17
3.6 18
3.7 19
3.8 20
3.9 21
3.10 22

1 产品信息

1.1

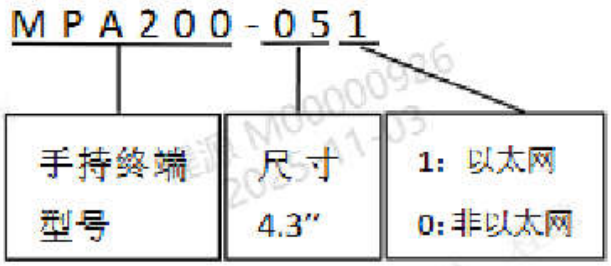

MPA200 PLC

05 4.3

1 PLC 0

PLC

1.2

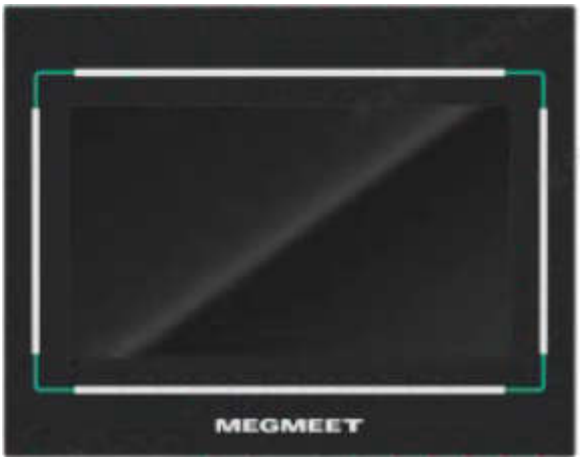

1.3

PLC手持操作终端
型号：MPA200-051
型号：24V DC/300mA max
环境：0~+50℃
编号：8452130248513570
深圳麦格米特电气股份有限公司
30.00 mm
50.00 mm

2 环境烧录

2.1 U

PLC

!!!

:

(1) Environtment_Tool.zip tpcbackup

(2) tpcbackup U U

1- 3 :

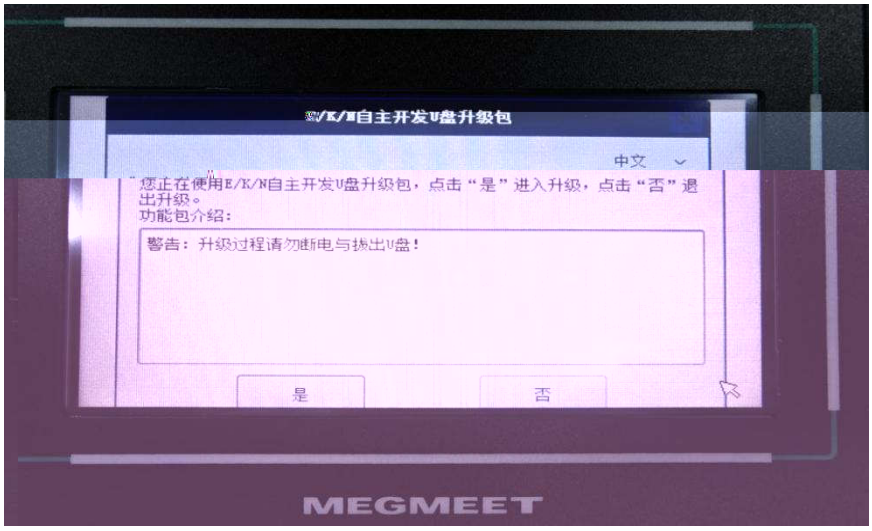

1 “ ”

2 “ ”

3

(3) U

(4) U tpcbackup tpcbackup

2.2

PLC

U

U :

(1) U tpcbackup, U

;

(2) UDidsk_Tool.zip tpcbackup;

(3) tpcbackup U U

4- 5

4 U ,

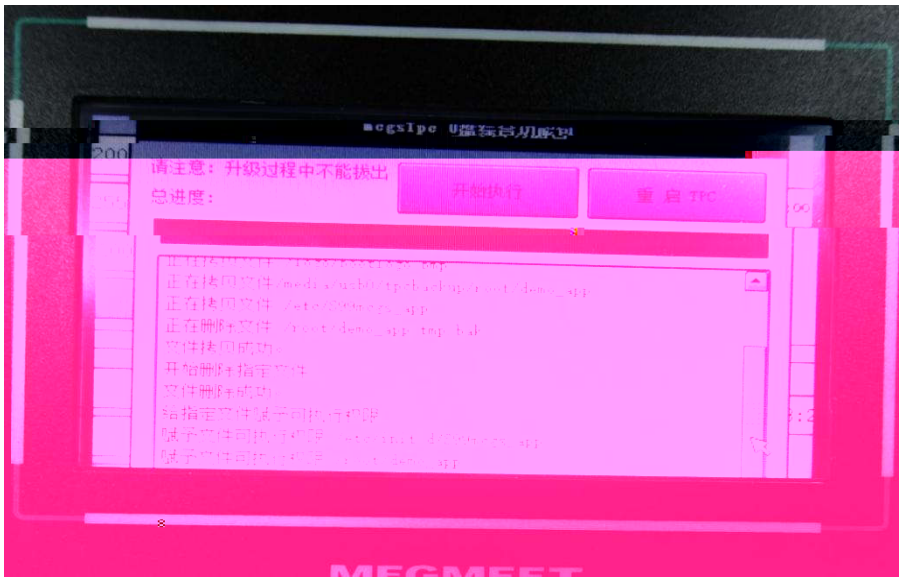

5

(4) U ;

(5) U tpcbackup tpcbackup

U

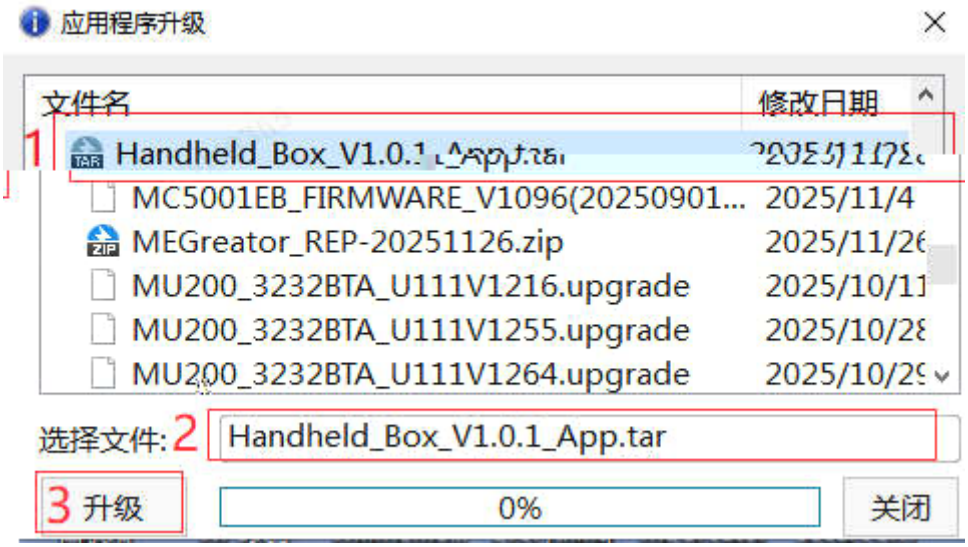
应用程序升级
文件名
修改日期
1
Handheld_Box_V1.0.1_App.tar
MC5001EB_FIRMWARE_V1096(20250901...
2025/11/4
MEGreator_REP-20251126.zip
MU200_3232BTA_U111V1216.upgrade
MU200_3232BTA_U111V1255.upgrade
MU200_3232BTA_U111V1264.upgrade
选择文件:
2
Handheld_Box_V1.0.1_App.tar
3
升级
0%
关闭

8

(5) ,

3 功能页面说明

3.1

8 : PLC

9

9 LOGO

PLC :

: PLC [PLC IP]

3.2 PLC

PLC PLC

PLC

3.2.1 设备搜索页面

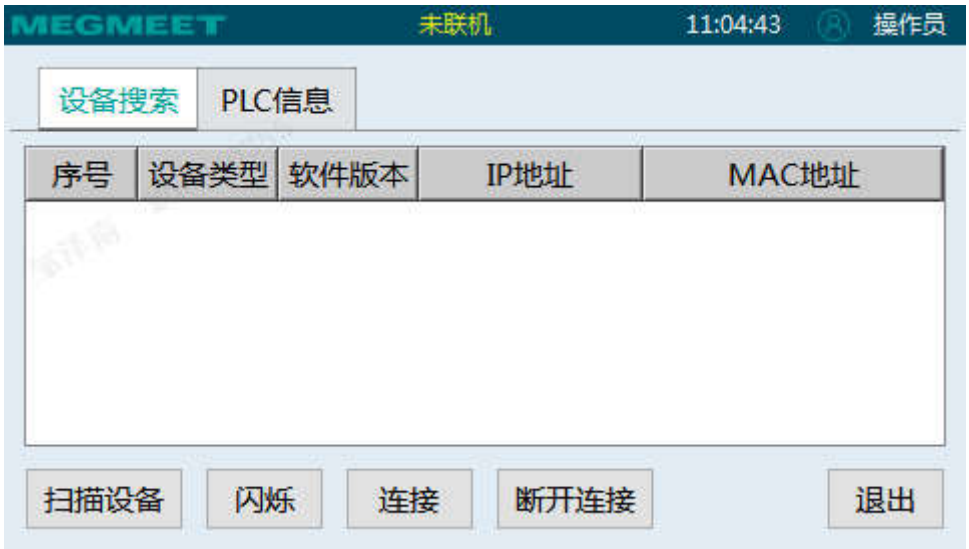

10

PLC PLC PLC IP PLC MAC

30

PLC 10HZ

2 2 6

: PLC PLC

” ”

: PLC

3.2.2 PLC 信息页面

PLC PLC PLC

PLC

11 PLC

PLC

PLC PLC

3.3

Megreator PLC

PLC

12

:

1 0

Megreator

10 10

Megreator

Megreator

PLC PLC ( )

PLC

PLC

3.4

PLC PLC

PLC PLC

13

: PLC

PLC , PLC _

10

: PLC

: PLC

:

3.5

PLC U

U , PLC (.upgrade)

PLC

14

3.6

IP

IP PLC

PLC

15

: Megreator PLC 1 IP 192.168.1.X

PLC IP

3.7

( )

MEGMEET
未联机
14:28:14
操作员
系统操作
语言切换
中文
触摸屏校准
数据格式化
系统时间设置
日期
2025
/
12
/
2
时间
14
:
26
:
24
设定
退出

16

:

PLC PLC

3.8

MEGMEET
未联机
14:36:31
操作员
序号
运行记录
时间
1
启动操作终端!!!
2025-12-02 10:3...
2
退出操作终端!!!
2025-12-02 10:2...
2025-12-02 10:0...
4
退出操作终端!!!
2025-11-27 20:3...
5
启动操作终端!!!
2025-11-27 19:2...
清空
退出

17

100 100

3.9

PLC

PLC

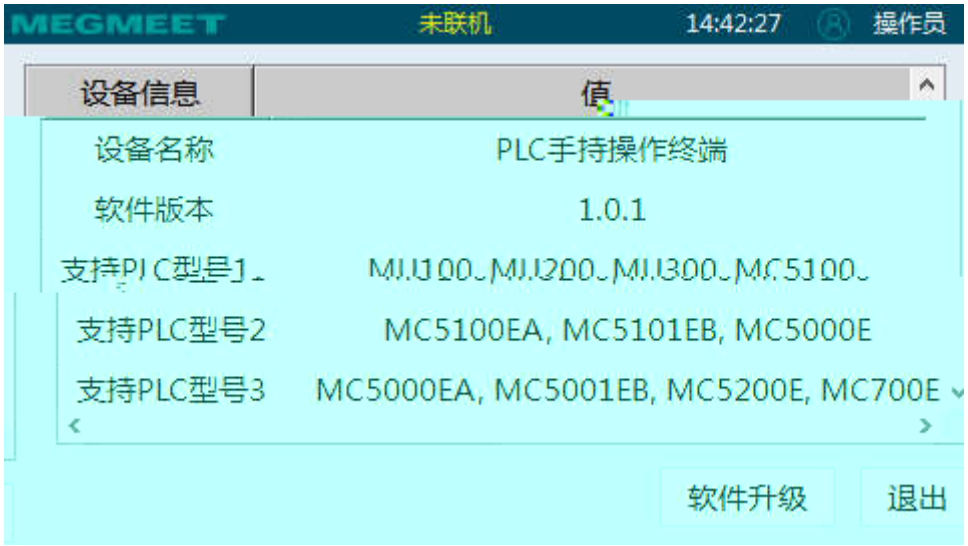

18

, U

(.tar)

3.10

MEGMEET
未联机
14:57:19
操作员
用户登录
PLC信息
用户:
操作员
导入导出
密码:
修改密码
登录

19

MEGMEET
未联机
15:02:14
操作员
修改密码
PLC信息
旧密码:
导入导出
新密码:
确认修改
网络配置
设备信息

20